

报告编号: CYKEL260059B01



新疆昌源水务科学研究院有限公司

库尔勒分公司

检测报告

项目名称: _____ / _____

样品类型: _____ 生活饮用水 _____

委托单位: _____ 且末县沙露水务有限公司 _____

报告日期: _____ 2026年3月5日 _____

报告编号: CYKEL260059B01



说 明

一、对检测结果有异议者,应提出复检书面申请,申请应在收到检验检测报告之日起,或在指定领取检验检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出,逾期不予受理。

二、本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)。

三、未经检测机构同意,检测报告不得进行商业用途。

四、未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

五、凡委托方送检的样品,检测结果只对收到的样品负责。

六、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

七、结果有“<”表示浓度低于方法检出限,其数值为该项目的检出限。

八、检测机构联系地址:新疆巴州库尔勒市香梨大道6号6楼办公室

邮编: 841000

电话: 0996-2292070

传真: 0996-2292070

报告编号: CYKEL260059B01

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单



委托单位	且末县沙露水务有限公司			联系人	张新鹏	
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份		电话	18095855252
收样日期	2026. 2. 2	分析日期	2026. 2. 2 至 2026. 2. 11		检测项数	28 项
样品编号	260059S01		样品类型	生活饮用水		
采样地点	万达美华酒店 末梢水 (N38° 8' 29", E85° 31' 47")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装		
检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值	
色度/ (度)	<5	≤15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	0.42	≤3	
浑浊度/ (NTU)	<0.5	≤1	铝/ (mg/L)	<0.008	≤0.2	
臭和味	无	无异臭、异味	铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	≤0.05	
肉眼可见物	无	无	氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	≤0.5	
pH	8.06	6.5-8.5	氰化物/ (mg/L)	<0.002	≤0.05	
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	255.8	≤450	游离氯/ (mg/L)	0.23	出厂水和末梢水限值 ≤ 2, 出厂水余量 ≥ 0.3, 末梢水余量 ≥ 0.05	
溶解性总固体/ (mg/L)	662	≤1000	硫酸盐/ (mg/L)	95	≤250	
氟化物/ (mg/L)	0.7	≤1.0	菌落总数/ (CFU/mL)	未检出	≤100	
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.1	≤10	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出	
氯化物/ (mg/L)	107.6	≤250	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出	
铜/ (mg/L)	<0.20	≤1.0	镉/ (mg/L)	<0.0005	≤0.005	
锌/ (mg/L)	<0.05	≤1.0	铅/ (mg/L)	<0.0025	≤0.01	
汞/ (mg/L)	<0.0001	≤0.001	铁/ (mg/L)	<0.30	≤0.3	
砷/ (mg/L)	<0.0010	≤0.01	锰/ (mg/L)	<0.10	≤0.1	
备注: 标准依据《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022						

编制人: 谢家平

审核人: 曹成

签发人: 马雨婷

2026年3月5日

报告编号: CYKEL260059B01

附表1: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 4.1 铬天青S分光光度法
臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 8.1 玻璃电极法	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法
总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游离氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》 4.3 现场 N, N-二乙基对苯二胺(DPD)法
铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 7.2 火焰原子吸收分光光度法	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 8.1 火焰原子吸收分光光度法	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 11.1 原子荧光法	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 5.1 火焰原子吸收分光光度法
砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 9.1 氢化物原子荧光法	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 6.1 火焰原子吸收分光光度法
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 11.1 称量法	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 4.1 平皿计数法
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 5.1 多管发酵法	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 7.1 多管发酵法
氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 6.1 离子选择电极法	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 4.3 铬酸钡分光光度法(热法)
氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 5.1 硝酸银容量法	硝酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 8.2 紫外分光光度法

报告编号: CYKEL260059B01

附表 2: 主要监测仪器

仪器型号及名称	仪器编号
AQ3010 浊度计	CYKEL/YQ. A-021
723 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-004
T700A 紫外分光光度计	CYKEL/YQ. A-003
722N 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-005
A3AFG-12 原子吸收分光光度计	CYKEL/YQ. A-006
AFS-933 原子荧光光度计	CYKEL/YQ. A-007
HQ1110 便携式 pH 计	CYKEL/YQ. A-028
RW7 多参数水质分析仪	CYKEL/YQ. A-034
DH4000BII 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-016
DH630D 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-032
QUITIX224-1CN 万分之一天平	CYKEL/YQ. A-010
Ph S-3C 酸度计	CYKEL/YQ. A-008



Z 0102503

XJZC/JL-36-014



213108110002

检测报告

报告编号: ZCDW2026020056-01

证书单位: 新疆昌源水务科学研究院有限公司
库尔勒分公司

项目名称: 且末县沙露水务有限公司

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

检测类别: 委托检测

新疆中测测试有限责任公司



报告日期: 2026年02月13日

检测报告使用声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告时，无重新加盖红色“检验检测专用章”、未经签字或涂改均无效。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出。无法保存或复现样品不受理申诉。
- 6、检测报告数据仅作为本次分析检测之用，未经我单位同意，禁止用作其他用途。

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安
东路 016 号

邮编：841000

联系电话：0996-2237601



F 0214631

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告

报告编号: ZCDW2026020056-01

项目地址	--		
联系人	谢宛轩	联系电话	0996-2292070
项目名称	且末县沙露水务有限公司		
样品名称	生活饮用水(末梢水)	样品性状	无色、透明
样品来源	来样送检	采/送样人	谢宛轩
到样(采样)日期	2026-02-03	检测日期	2026-02-03~02-06
取样地点	万达美华酒店		
样品数量	1个		
备注	<p>1. ND 表示低于检出限。</p> <p>2. 限值引自《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表 1 生活饮用水水质常规指标及限值。</p> <p>3. 方法检出限: 用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。</p> <p>4. 本项目所用设备均为公司自用设备。</p>		

编制:

申金梅

审核:

李红军

签发:

蒋秋奇

签发日期: 2026年02月13日



213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测结果

报告编号: ZCDW2026020056-01

序号	检测项目	单位	样品编号及检测结果	限值	检出限
			DW26020056-01-01 260059S01		
1	总α放射性	Bq/L	0.122±0.045	0.5	0.02
2	总β放射性	Bq/L	0.198±0.034	1	0.03
3	二氯乙酸	mg/L	ND	0.05	0.0037
4	三氯乙酸	mg/L	ND	0.1	0.0044
5	氯酸盐	mg/L	0.046	0.7	0.0050
6	三氯甲烷	mg/L	ND	0.06	0.000032
7	一氯二溴甲烷	mg/L	ND	0.1	0.000016
8	二氯一溴甲烷	mg/L	ND	0.06	0.000015
9	三溴甲烷	mg/L	ND	0.1	0.000041
10	三卤甲烷	-	ND	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	-



F 0214637

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告附表一

报告编号: ZCDW2026020056-01


检测项目	检测依据	主检仪器
总α放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 4.1 低本底总α检测法	FYFS-400X(六通道)低本底α/β测量仪 XJZC526
总β放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 5.1 低本底总β检测法	
二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 15.2 离子色谱-电导检测法	PIC-10A 离子色谱仪 XJZC181
三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 16.2 离子色谱-电导检测法。	
氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 21.2 离子色谱法	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分: 有机物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	A60Pro 气相色谱仪 XJZC304
一氯二溴甲烷		
二氯一溴甲烷		
三溴甲烷		
三卤甲烷		

*****报告结束*****





213108110002

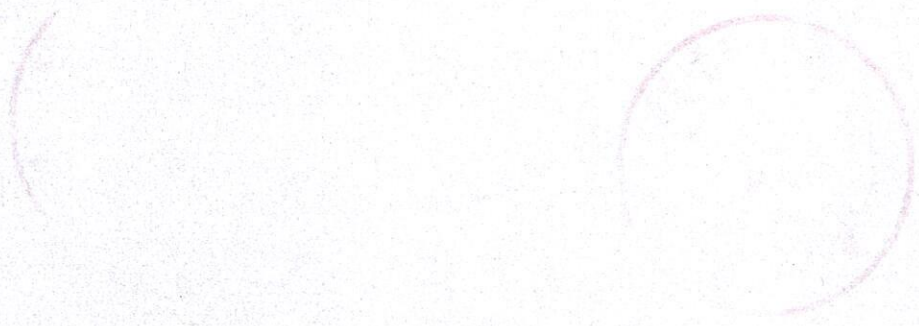

报告编号: CYKEL260059B02



223113050003

新疆昌源水务科学研究院有限公司

库尔勒分公司

检测报告

项目名称: _____ / _____
样品类型: _____ 生活饮用水 _____
委托单位: _____ 且末县沙露水务有限公司 _____
报告日期: _____ 2026年3月5日 _____

报告编号: CYKEL260059B02

33811308000

说 明

一、对检测结果有异议者,应提出复检书面申请,申请应在收到检验检测报告之日起,或在指定领取检验检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出,逾期不予受理。

二、本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)。

三、未经检测机构同意,检测报告不得进行商业用途。

四、未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

五、凡委托方送检的样品,检测结果只对收到的样品负责。

六、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

七、结果有“<”表示浓度低于方法检出限,其数值为该项目的检出限。

八、检测机构联系地址:新疆巴州库尔勒市香梨大道6号6楼办公室

邮编: 841000

电话: 0996-2292070

传真: 0996-2292070

报告编号: CYKEL260059B02

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	且末县沙露水务有限公司			联系人	张新鹏
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1份	电话	18095855252
收样日期	2026.2.2	分析日期	2026.2.2至2026.2.11	检测项数	28项
样品编号	260059S02		样品类型	生活饮用水	
采样地点	且末县城南供水厂 出厂水 (N38° 5' 1", E85° 33' 43")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
色度/ (度)	<5	≤15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	0.39	≤3
浑浊度/ (NTU)	<0.5	≤1	铝/ (mg/L)	<0.008	≤0.2
臭和味	无	无异臭、异味	铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	≤0.05
肉眼可见物	无	无	氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	≤0.5
pH	8.01	6.5-8.5	氰化物/ (mg/L)	<0.002	≤0.05
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	284.7	≤450	游离氯/ (mg/L)	0.34	出厂水和末梢水限值≤2, 出厂水余量≥0.3, 末梢水余量≥0.05
溶解性总固体/ (mg/L)	768	≤1000	硫酸盐/ (mg/L)	98	≤250
氟化物/ (mg/L)	0.6	≤1.0	菌落总数/ (CFU/mL)	未检出	≤100
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.1	≤10	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
氯化物/ (mg/L)	123.6	≤250	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
铜/ (mg/L)	<0.20	≤1.0	镉/ (mg/L)	<0.0005	≤0.005
锌/ (mg/L)	<0.05	≤1.0	铅/ (mg/L)	<0.0025	≤0.01
汞/ (mg/L)	<0.0001	≤0.001	铁/ (mg/L)	<0.30	≤0.3
砷/ (mg/L)	<0.0010	≤0.01	锰/ (mg/L)	<0.10	≤0.1
备注: 标准依据《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					

编制人: 谢婉婷

审核人: 李琪琪

签发人: 马雨婷

2026年3月5日

报告编号: CYKEL260059B02

附表1: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 4.1 铬天青S分光光度法
臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 8.1 玻璃电极法	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法
总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游离氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 7.2 火焰原子吸收分光光度法	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 8.1 火焰原子吸收分光光度法	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 11.1 原子荧光法	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 5.1 火焰原子吸收分光光度法
砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 9.1 氢化物原子荧光法	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 6.1 火焰原子吸收分光光度法
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 11.1 称量法	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 4.1 平皿计数法
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 5.1 多管发酵法	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 7.1 多管发酵法
氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 6.1 离子选择电极法	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 4.3 铬酸钡分光光度法(热法)
氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 5.1 硝酸银容量法	硝酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 8.2 紫外分光光度法

报告编号: CYKEL260059B02

附表 2: 主要监测仪器

仪器型号及名称	仪器编号
AQ3010 浊度计	CYKEL/YQ. A-021
723 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-004
T700A 紫外分光光度计	CYKEL/YQ. A-003
722N 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-005
A3AFG-12 原子吸收分光光度计	CYKEL/YQ. A-006
AFS-933 原子荧光光度计	CYKEL/YQ. A-007
HQ1110 便携式 pH 计	CYKEL/YQ. A-028
RW7 多参数水质分析仪	CYKEL/YQ. A-034
DH4000BII 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-016
DH630D 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-032
QUITIX224-1CN 万分之一天平	CYKEL/YQ. A-010
Ph S-3C 酸度计	CYKEL/YQ. A-008

检测有限公司

Z 0102497

XJZC/JL-36-014



213108110002

检测报告

报告编号: ZCDW2026020056-02

证书单位: 新疆昌源水务科学研究院有限公司
库尔勒分公司

项目名称: 且末县沙露水务有限公司

样品名称: 生活饮用水 (出厂水)

检测类别: 委托检测

新疆中测测试有限公司



报告日期: 2026年02月13日

检测报告使用声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告时，无重新加盖红色“检验检测专用章”、未经签字或涂改均无效。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出。无法保存或复现样品不受理申诉。
- 6、检测报告数据仅作为本次分析检测之用，未经我单位同意，禁止用作其他用途。

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安
东路 016 号

邮编：841000

联系电话：0996-2237601



F 0214630

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告

报告编号: ZCDW2026020056-02

项目地址	--		
联系人	谢宛轩	联系电话	0996-2292070
项目名称	且末县沙露水务有限公司		
样品名称	生活饮用水(出厂水)	样品性状	无色、透明
样品来源	来样送检	采/送样人	谢宛轩
到样(采样)日期	2026-02-03	检测日期	2026-02-03~02-06
取样地点	城南供水厂		
样品数量	1个		
备注	<p>1. ND 表示低于检出限。</p> <p>2. 限值引自《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值。</p> <p>3. 方法检出限: 用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。</p> <p>4. 本项目所用设备均为公司自用设备。</p>		

编制:

牛益梅

审核:

李亚萍

签发:

蒋秋亮

签发日期: 2026年02月13日



213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测结果

报告编号: ZCDW2026020056-02

序号	检测项目	单位	样品编号及检测结果	限值	检出限
			DW26020056-02-01 260059S02		
1	总 α 放射性	Bq/L	0.091 \pm 0.043	0.5	0.02
2	总 β 放射性	Bq/L	0.264 \pm 0.040	1	0.03
3	二氯乙酸	mg/L	ND	0.05	0.0037
4	三氯乙酸	mg/L	ND	0.1	0.0044
5	氯酸盐	mg/L	0.038	0.7	0.0050
6	三氯甲烷	mg/L	ND	0.06	0.000032
7	一氯二溴甲烷	mg/L	ND	0.1	0.000016
8	二氯一溴甲烷	mg/L	ND	0.06	0.000015
9	三溴甲烷	mg/L	ND	0.1	0.000041
10	三卤甲烷	-	ND	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	-



F 0214629

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告附表一

报告编号: ZCDW2026020056-02

检测项目	检测依据	主检仪器
总α放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 4.1 低本底总α检测法	FYFS-400X(六通道)低本底α/β测量仪 XJZC526
总β放射性	GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 5.1 低本底总β检测法	
二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 15.2 离子色谱-电导检测法	PIC-10A 离子色谱仪 XJZC181
三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 16.2 离子色谱-电导检测法。	
氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 21.2 离子色谱法	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	A60Pro 气相色谱仪 XJZC304
一氯二溴甲烷		
二氯一溴甲烷		
三溴甲烷		
三卤甲烷		

*****报告结束*****





213108110002

报告编号: CYKEL260059B03



新疆昌源水务科学研究院有限公司

库尔勒分公司

检测报告

项目名称: _____ / _____

样品类型: _____ 地下水 _____

委托单位: _____ 且末县沙露水务有限公司 _____

报告日期: _____ 2026 年 3 月 5 日 _____

报告编号: CYKEL260059B03

说 明

一、对检测结果有异议者,应提出复检书面申请,申请应在收到检验检测报告之日起,或在指定领取检验检测报告期限终止之日起 10 日内向本公司提出,逾期不予受理。

二、本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)。

三、未经检测机构同意,检测报告不得进行商业用途。

四、未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

五、凡委托方送检的样品,检测结果只对收到的样品负责。

六、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

七、结果有“<”表示浓度低于方法检出限,其数值为该项目的检出限。

八、检测机构联系地址:新疆巴州库尔勒市香梨大道 6 号 6 楼办公室

邮编: 841000

电话: 0996-2292070

传真: 0996-2292070

报告编号: CYKEL260059B03

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	且末县沙露水务有限公司			联系人	张新鹏
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份	电话	18095855252
收样日期	2026.2.2	分析日期	2026.2.2 至 2026.2.11	检测项数	32 项
样品编号	260059S03		样品类型	地下水	
采样地点	且末县城南供水厂二号水源井 水源水 (N38° 5' 3", E85° 33' 53")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
1	色度/ (度)	<5	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法		
2	浑浊度/ (NTU)	0.6	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准		
3	臭和味	无	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法		
4	肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法		
5	pH	8.00	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 8.1 玻璃电极法		
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	255.2	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法		
7	溶解性总固体 / (mg/L)	652	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 11.1 称量法		
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	0.40	GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法		
9	铝/ (mg/L)	<0.008	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 4.1 铬天青 S 分光光度法		
10	铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法		
11	氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法		
12	氰化物/ (mg/L)	<0.002	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法		
13	氟化物/ (mg/L)	0.6	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 6.1 离子选择电极法		
14	硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.1	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 8.2 紫外分光光度法		
15	氯化物/ (mg/L)	108.6	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 5.1 硝酸银容量法		
16	硫酸盐/ (mg/L)	92	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 4.3 铬酸钡分光光度法 (热法)		
17	菌落总数/ (CFU/mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 4.1 平皿计数法		

报告编号: CYKEL260059B03

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	且末县沙露水务有限公司			联系人	张新鹏
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份	电话	18095855252
收样日期	2026.2.2	分析日期	2026.2.2 至 2026.2.11	检测项数	32 项
样品编号	260059S03		样品类型	地下水	
采样地点	且末县城南供水厂二号水源井 水源水 (N38° 5' 3", E85° 33' 53")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
18	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 5.1 多管发酵法		
19	挥发性酚类(以苯酚计) (mg/L)	<0.002	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法		
20	阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	GB 7494-1987 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》		
21	硫化物(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 9.1 N, N-二乙基对苯二胺分光光度法		
22	亚硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	<0.001	GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 12.1 重氮偶合分光光度法		
23	铁(mg/L)	<0.30	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 5.1 火焰原子吸收分光光度法		
24	锰(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 6.1 火焰原子吸收分光光度法		
25	铜(mg/L)	<0.20	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
26	锌(mg/L)	<0.05	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 8.1 火焰原子吸收分光光度法		
27	镉(mg/L)	<0.0005	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 12.1 无火焰原子吸收分光光度法		
28	铅(mg/L)	<0.0025	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 14.1 无火焰原子吸收分光光度法		
29	钠(mg/L)	94.0	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 25.1 火焰原子吸收分光光度法		
30	汞(mg/L)	<0.0001	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 11.1 原子荧光法		
31	砷(mg/L)	<0.0010	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 9.1 氢化物原子荧光法		
32	硒(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 10.1 氢化物原子荧光法		
备注: 标准依据《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017					

编制人: 谢家好

审核人: 李洪

签发人: 马雨婷 2026年3月5日

报告编号: CYKEL260059B03

附表 1: 主要监测仪器

仪器名称及型号	仪器编号
AQ3010 浊度计	CYKEL/YQ. A-021
723 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-004
T700A 紫外分光光度计	CYKEL/YQ. A-003
722N 可见分光光度计	CYKEL/YQ. A-005
A3AFG-12 原子吸收分光光度计	CYKEL/YQ. A-006
AFS-933 原子荧光光度计	CYKEL/YQ. A-007
HQ1110 便携式 pH 计	CYKEL/YQ. A-028
DH4000BII 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-016
DH630D 电热恒温培养箱	CYKEL/YQ. A-032
QUITIX224-1CN 万分之一天平	CYKEL/YQ. A-010
Ph S-3C 酸度计	CYKEL/YQ. A-008

Z 0102496

XJZC/JL-36-014



213108110002

检测报告

报告编号: ZCGW2026020056-03

证书单位: 新疆昌源水务科学研究院有限公司
库尔勒分公司


项目名称: 且末县沙露水务有限公司

样品名称: 地下水 (水源水)

检测类别: 委托检测

新疆中测测试有限责任公司

报告日期: 2026年02月13日

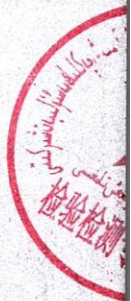

检测报告使用声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告时，无重新加盖红色“检验检测专用章”、未经签字或涂改均无效。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出。无法保存或复现样品不受理申诉。
- 6、检测报告数据仅作为本次分析检测之用，未经我单位同意，禁止用作其他用途。

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安
东路 016 号

邮编：841000

联系电话：0996-2237601



F 0214618

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告

报告编号: ZCGW2026020056-03

项目地址	--		
联系人	谢宛轩	联系电话	0996-2292070
项目名称	且末县沙露水务有限公司		
样品名称	地下水(水源水)	样品性状	无色、透明
样品来源	来样送检	采/送样人	谢宛轩
到样(采样)日期	2026-02-03	检测日期	2026-02-03~02-07
取样地点	二号水源井		
样品数量	1个		
备注	<p>1. ND 表示低于检出限。</p> <p>2. 限值引自《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水常规指标及限值中III类。</p> <p>3. 方法检出限: 用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。</p> <p>4. 本项目所用设备均为公司自用设备。</p>		

编制:

申金梅

审核:

李永萍

签发:

蒋秋奇

签发日期: 2026年02月13日



213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测结果

报告编号: ZCGW2026020056-03

序号	检测项目	单位	样品编号及检测结果	限值	检出限
			GW26020056-03-01 260059S03		
1	碘化物	mg/L	ND	0.08	0.025
2	总 α 放射性	Bq/L	0.103	0.5	0.043
3	总 β 放射性	Bq/L	0.198	1.0	0.015
4	三氯甲烷	μ g/L	ND	60	0.032
5	四氯化碳	μ g/L	ND	2.0	0.0056
6	苯	μ g/L	ND	10.0	3
7	甲苯	μ g/L	ND	700	3



F 0214617

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告附表一

报告编号: ZCGW2026020056-03

检测项目	检测依据	主检仪器
碘化物	DZ/T 0064.56-2021 地下水水质分析方法 第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法	721G 可见分光光度计 XJZC116
总α放射性	HJ 898-2017 水质 总α放射性的测定 厚源法	FYFS-400X(六通道)低本底α/β测量仪 XJZC526
总β放射性	HJ 899-2017 水质 总β放射性的测定 厚源法	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	A60Pro 气相色谱仪 XJZC304
四氯化碳		
苯	HJ 810-2016 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法	Cluras690/SQ8T 气相色谱-质谱联用仪 XJZC189
甲苯		

*****报告结束*****





213108110002

